2	3
WA160-25.00	WA/30
/ DA	DA /
schlank	

Mast 2
WA160-25.00
A-2-D-2013.1

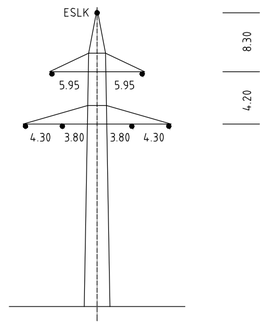

Mast 3
WA/30
C/2/76.2

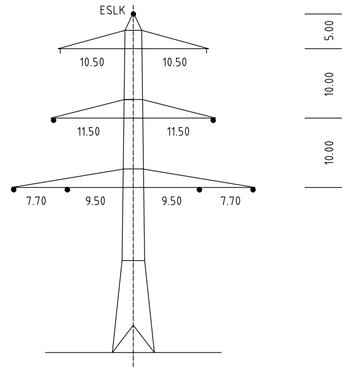

Durchhänge : in Feldmitte bei	links	rechts
+ 150°C (eingetragene Seilkurve)	12.95 m	12.80 m
+ 40°C	9.85 m	9.71 m
- 5°C ungl. Zusatzlast (0.5-fach)	-	-

Bodenabstand 9.0m

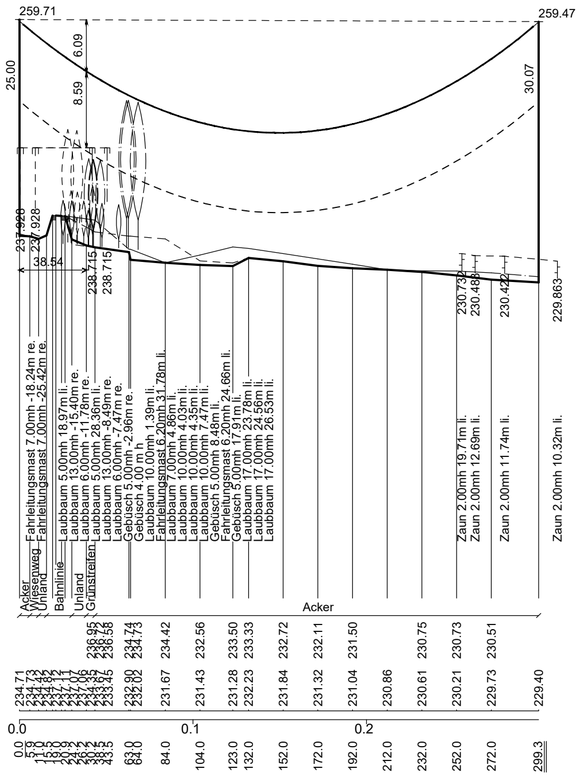

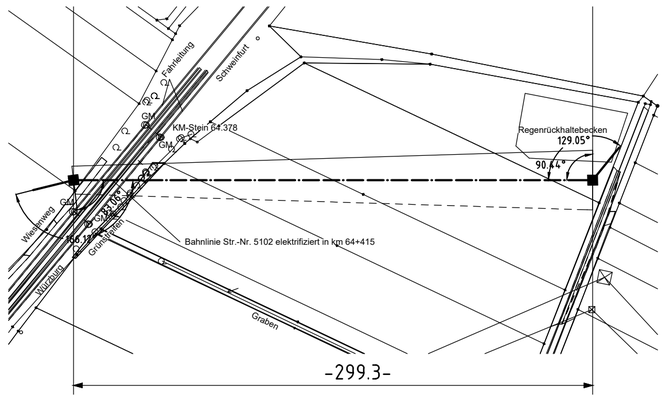

bayernwerk

Blatt 3
Anlage 03-2-3

Profilplan

110-kV-Leitung
Bergrheinfeld (West) - Bergrheinfeld (Alt)
B88B
Mast 2 - Mast 3

Maßstab der Längen 1 : 2500
der Höhen 1 : 500

DIN VDE-Bestimmung	:	EN50341/04.16 EIS 1 WIND 1 TEMP.: 150°C
Gestänge	:	Mast 2: A-2-D-2013.1, Mast 3: C/2/76.2
Leiterseil	:	2x3x1 TAL/Stalum 380/50 40.00 N/mm² (MZS) / 62.60 N/mm² (HZS)
Erdseil	:	
Luftkabel	:	1x OPGW-DSBB 1x36 SMF (122-AL3/61-A20SA-13,4) 55.00 N/mm² (MZS) / 98.70 N/mm² (HZS)
Ketten	:	DA = 3.10 m / G = 640.00 N
Seitliche Überhöhung	:	20.0 m rechts – – – – – – – – oder links -·-·-·-·- aufgenommen
Datum der Profilaufnahme	:	07.2017

Index	Datum	Gezeichnet	Änderung

Zugehörigkeit		Verweis	Maßstab	Format
			1:2500/500	A2

Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von	Erstelldatum	Status	Zählteil
	Kocksch SPIE		31.07.2019	P	Blatt 3

bayernwerk	Objektname: 110-kV-Leitung Bergrheinfeld (West) - Bergrheinfeld (Alt), B88B
	Klassifikation:
ID	Titel: Profilplan