


Erdgas-Balgenczähler G 6 mit Erdgasdruckregelgerät DN 25, DP 5, zweistufig, Ausgangsdruck (p_d) = 23 mbar, Nennwärmebelastung bis max. 75 kW

Ausdrucke, Downloads oder sonstige Kopien der Originaldatei unterliegen nicht dem Änderungsdienst!

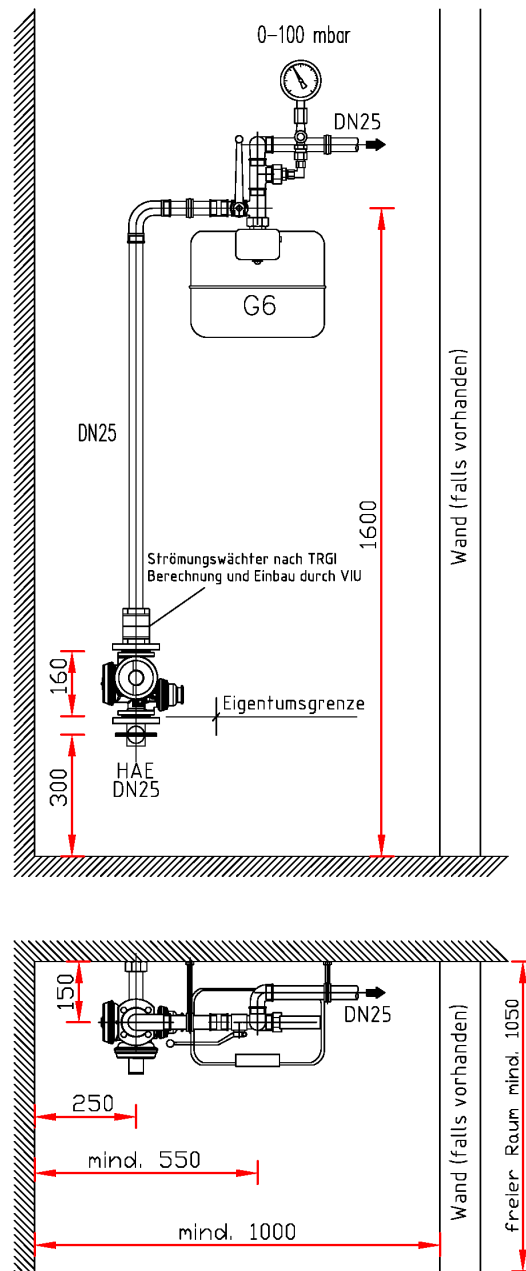

Nennwärmebelastung bis max. 75 kW

Bereitstellung Erdgasdruckregelgerät: Bayernwerk Netz GmbH

Einbau Erdgasdruckregelgerät: Bayernwerk Netz GmbH oder Dienstleister

Bereitstellung Erdgaszähler: Messstellenbetreiber

Montage Erdgaszähler: Dienstleister des Messstellenbetreiber

Gasdruckregelgerät DP 5, DN 25, zweistufig, $p_d = 23$ mbar

Balgenczähler G 6, Einrohr DN 25

Alle Maßangaben sind in mm

Bei Einführungen durch die Bodenplatte bitte die Maßangaben unter www.bayernwerk-netz.de/gasinstallateure beachten.

Die Inneninstallation muß nach den gültigen "Technischen Regeln für Gasinstallationen" (TRGI) geplant und gebaut werden!
Technische Hinweise für Installationsunternehmen sind im Internet unter www.bayernwerk-netz.de/gasinstallateure